


Nørre Alslev Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi

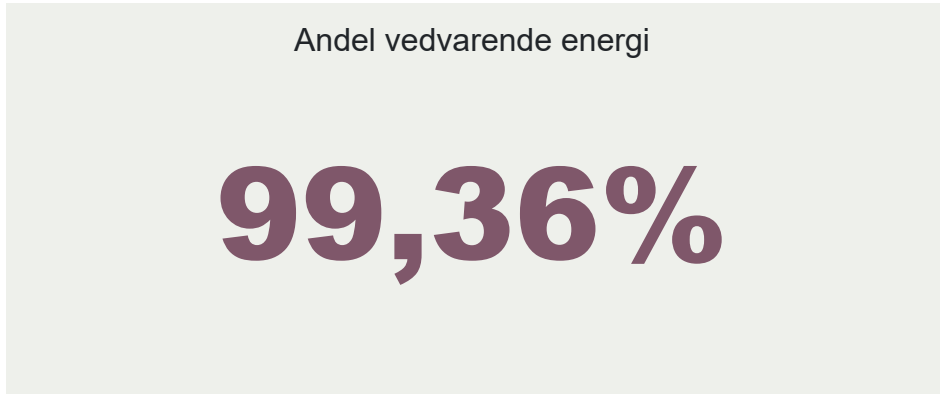

Rangering - CO₂ udledning

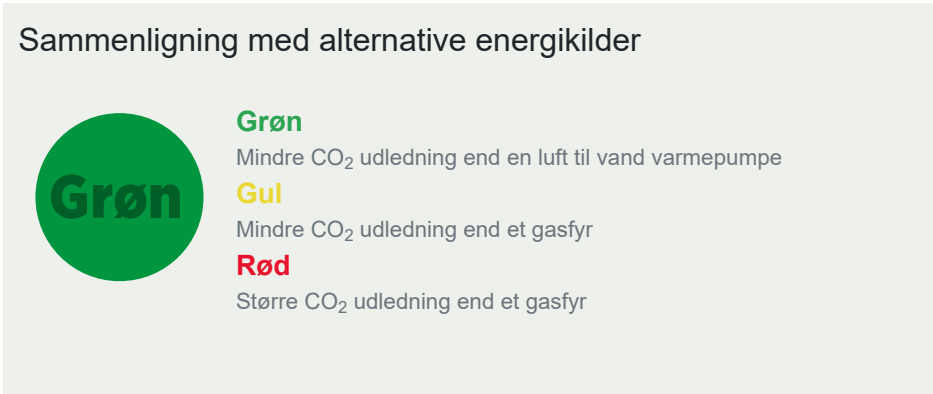

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

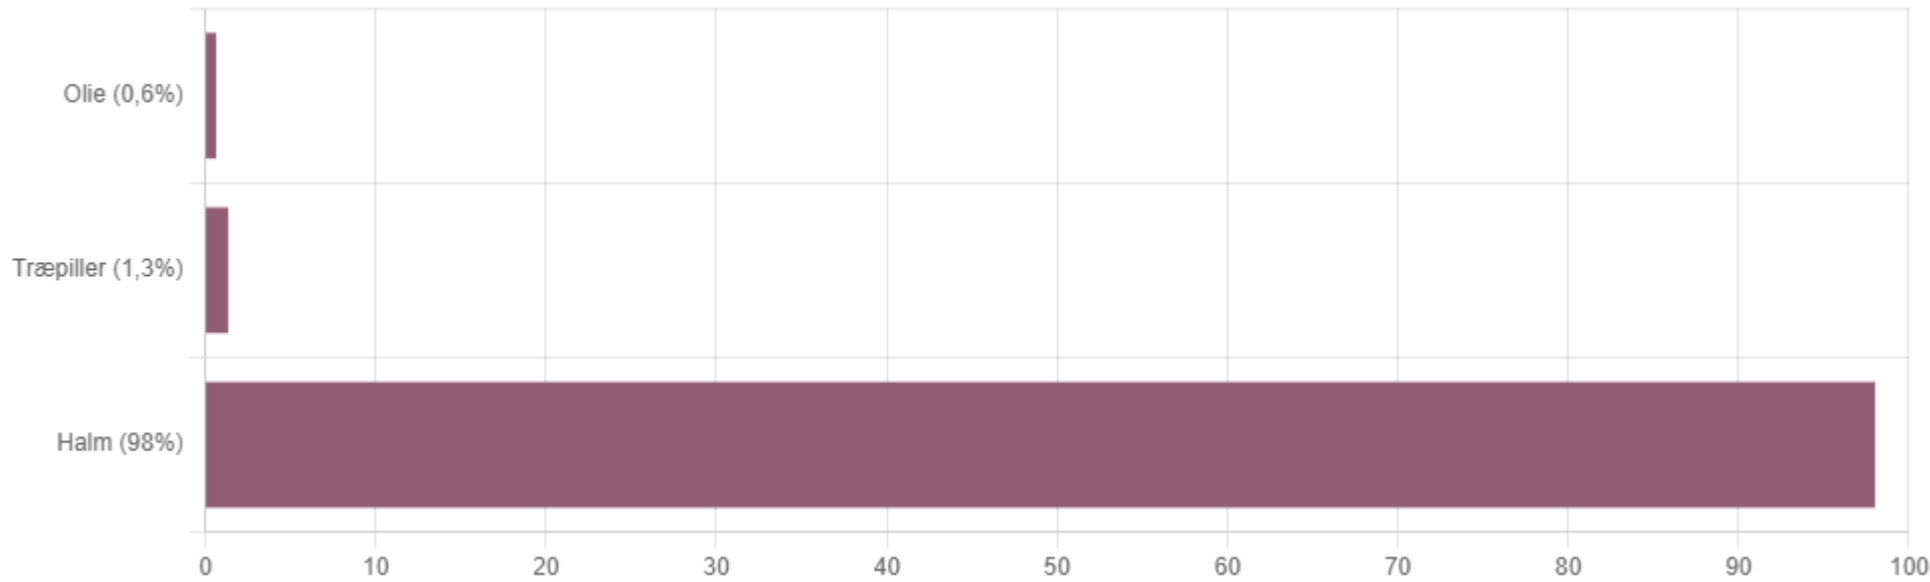

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,6 kg/GJ	2,3 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	39,3 g/GJ	141,5 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,3 g/GJ	19,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,1 kg/GJ	11,3 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	150,6 g/GJ	542,2 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	120,4 g/GJ	433,4 mg/kWh
CO (Kulilte)	429,5 g/GJ	1546,2 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,7 g/GJ	34,9 mg/kWh
Partikler (TSP)	27,8 g/GJ	100,1 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Nørre Alslev Fjernvarme
CVR: 60094411
Peter L. Jensensvej 4 | 4840 Nørre Alslev
+45 54 43 55 57 | info@na-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.